



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Αθήνα, 31.10.2017
Αρ. Πρωτ.: 79630

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Προς:

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 11741
Πληροφορίες : Μ. Παντάζου
Τηλέφωνο : 213-20.65.040
Fax : 213-20.65.015
Email- : promna@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ »

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά : **για την προμήθεια 700 τεμαχίων λευκοσιδηρών δοχείων με τα αντίστοιχα πάματα, για δειγματοληψία υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής** σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 865/17/2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κ.Τ., την υπ' αριθμ. 1379/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣ7Λ7-ΤΣΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθμ. 132444/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης προϋπολογισμού 800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των δοχείων.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίνεται στο σύνολο των δοχείων.

Τα λευκοσιδηρά δοχεία πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη παρούσα πρόσκληση *ως εξής:*

Ύψος: (160 + 15,5 + 12) mm

Ύψος καπακιού: 12 mm

Διάμετρος βάσης : 100 mm

Διάμετρος καπακιού: 50 mm

Τα λευκοσιδηρά δοχεία που προορίζονται για χρήση στη δειγματοληψία υγρών καυσίμων θα πρέπει να συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στην παρ. **4.1 της με αρ. 13/1985** απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (**ΦΕΚ 314/Β/1985**).


Τα δοχεία θα είναι **κυλινδρικά**, εξωτερικώς και εσωτερικώς λευκά (ατύπωτα) και θα έχουν χωρητικότητα **ενός λίτρου**. Θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα λευκοσιδήρου ψυχρής εξελάσεως με πάχος τουλάχιστον 0,22 mm επικασιτερωμένα ηλεκτρολυτικά με βαθμό επικασιτερώσεως 1,8g/2,8g/m². Τα δοχεία θα είναι κολλημένα σε όλα τα σημεία ραφής με κράμα μολύβδου και κασσιτέρου σε αναλογία 1:1, είτε θα είναι κολλημένα στη ραφή με **ηλεκτρική μηχανή**.

Η κάτω βάση των δοχείων θα είναι κυκλική . Η άνω βάση των δοχείων θα είναι κωνική και θα φέρει κυλινδρικό κοχλιωτό στόμιο διαμέτρου τουλάχιστον 50 mm , που θα καλύπτεται με κοχλιωτό πώμα και θα έχει δύο τουλάχιστον σπείρες κοχλιώσεως. Μεταξύ του μεταλλικού πώματος και του στομίου θα υπάρχει πλαστικό πώμα διαμέτρου ίσης με αυτή του μεταλλικού πώματος. **Ενδεικτικό σχήμα του δοχείου** δίνεται το συνημμένο σχέδιο.

Το **απαραβίαστο** των δοχείων θα εξασφαλίζεται με το πέρασμα πλαστικής σφραγίδας από τρεις πεταλούδες (γέφυρες) εκ των οποίων η μία θα βρίσκεται στο άνω μέρος του μεταλλικού πώματος και οι άλλες δύο θα βρίσκονται στη βάση του άνω μέρους εκατέρωθεν του στομίου. Οι πεταλούδες θα πρέπει να συγκρατούνται επί του πώματος και του άνω μέρους του δοχείου με τρόπο ασφαλή.

Σημειώνουμε ότι τα λευκοσιδηρά δοχεία θα πρέπει να είναι **απολύτως στεγανά** ώστε να μην υπάρχει διαρροή σε οποιοδήποτε σημείο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

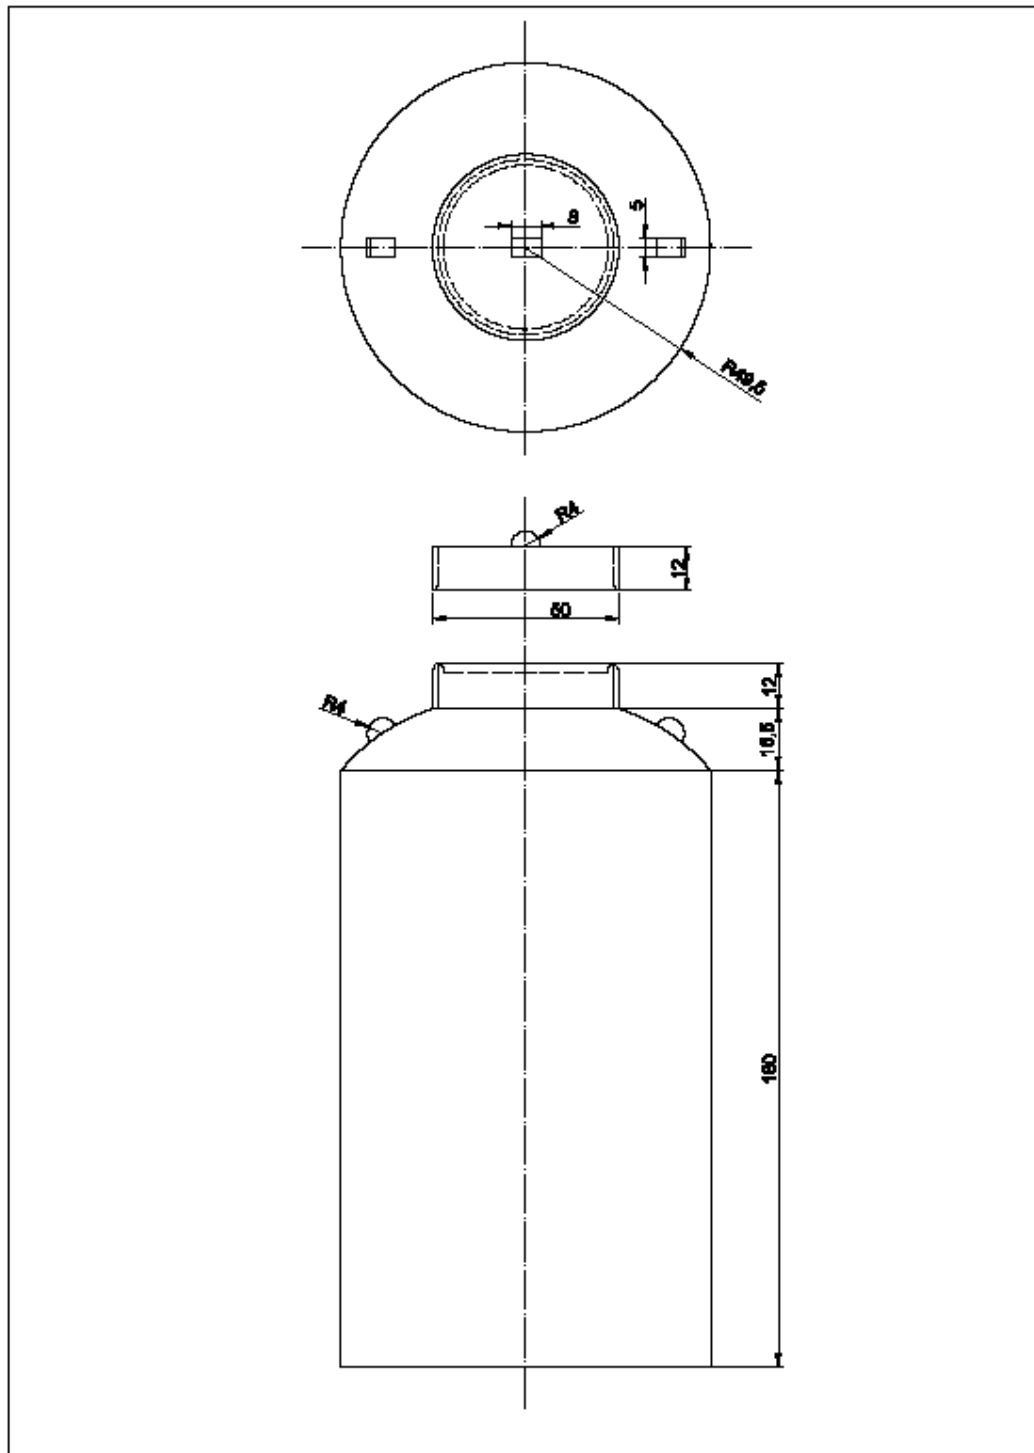

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ έως την *Δευτέρα 06-11-2017 και ώρα 14.00.*

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:

1. 0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06%Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων
3. Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
4. Φόρος εισοδήματος
5. 0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
6. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06%Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
7. Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Ο ΦΠΑ επιβαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Ο μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

**Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε Κ.Τ**

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ