


ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ.

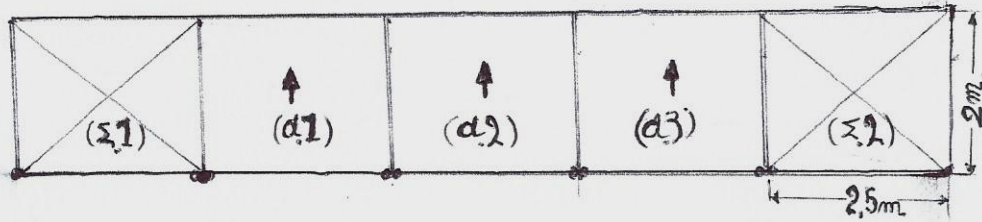


$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 : \text{αποσπώμενα} \text{ πλάγια της περιφράξης.} \\ \Sigma_1, \Sigma_2 : \text{σταθερά (ηαμωμένα) πλάγια της περιφράξης.} \end{array} \right.$

- Το υάθε πλάσιο έχει ύψος 2m και πλάτος 2,5m.
- Θα προστατευθούν πλήρως οι επιφάνειες των πλάσιων  $\Sigma_1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  συνολικού εμβαδού  $F = 20 \text{ m}^2$

# ΚΑΤΟΨΗ ΠΙΣΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

περίφραξη.

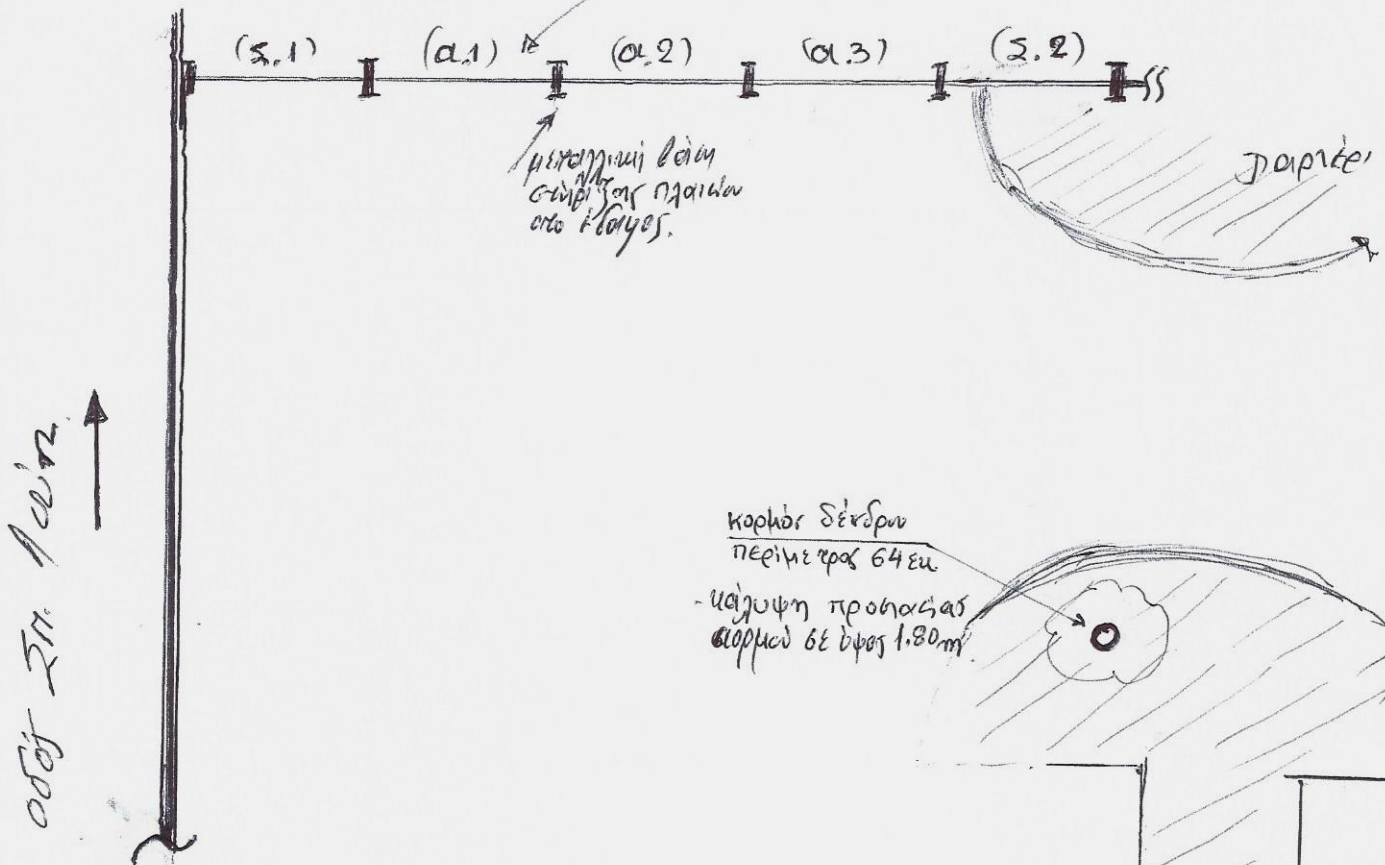

κορμός δένδρου  
περίμετρος 64 cm  
- υψύτητα προθάλας  
στρογγυλή 66 ύψος 1.80m

