


A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ.	Τεμάχια σε Τετράγωνα Αετούργια	Ονομαστική Καύσιμη Ισχύς Ανά Τεμάχιο (kW)	Ονομαστική Θερμική Ισχύς Ανά Τεμάχιο (kW)
-----	-----------------------	------	--------------------------------	---	---

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ					
1	Υποβρυχίες Αντλίες Θαλάσσινου Νερού	3	2	15	0
2	Υποβρυχία Αντλία Γεωφίλτης	1	1	15	0
3	Υποσθλάβος Μ.Τ. 630 Κ\VA	1	1	----	0
4	Δεξαμενή Θαλάσσινου Νερού 20m³	1	1	----	0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟ-ΜΕΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ					
5	Αντλίες Τροφοδοσίας Θαλάσσινου Νερού	3	2	11	0
6	Φίλτρα Γεωφίλτης με Σιδηγινικά & Διατρίβεις Ηλεκτροβόρων	6	6	----	0
7	Φίλτρα Πρόδοσης Σκληρότητας με Σιδηγινικά και Διατρίβεις Ηλεκτροβόρων	4	4	----	0
8	Δομολιπτική Αντλία Θερμού Οξέος	1	1	0.037	0
9	Δομολιπτική Αντλία Κλαστικού Νιτρίου	1	1	0.037	0
10	Δομολιπτική Αντλία Μεταχλωρίωσης	1	1	0.037	0
11	Πλυνσός Ισχύος και Αυτοπλυνμού, Μεταδότες και Λοιπές Διατρίβεις Ελέγχου, Καλώδια	1	1	----	0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ 2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS)					
12	Δομολιπική Διατρίβη Αντικαθαρτιστικού	1+1	1+1	0,037	0
13	Αντλία Υψηλής Πίεσης	1+1	1+1	90	0
14	Αντλία Booster	1+1	1+1	15	0
15	Αντλία Εκκένωσης (CIP)	1+1	1+1	11	0
16	Φίλτρα Φυσιγών Τεκτής Διήθησης	4+4	4+4		0
17	Μεμβρανόδοξα/Μεμβράνες Απομάκρυνσης σε Ικρίδια με Σιδηγινικά και Διατρίβεις Βορών και Δεξαμενή Εκκένωσης	1+1 ZET	1+1 ZET	----	0
18	Εξωτερικός Φυσιγός και Εξερχομός	1+1 ZET	1+1 ZET	0,05	0
19	Πλυνσός Ισχύος και Αυτοπλυνμού, Μεταδότες και Λοιπές Διατρίβεις Ελέγχου, Καλώδια	1+1 ZET	1+1 ZET		0
ΣΥΝΟΛΑ				325,29	0

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

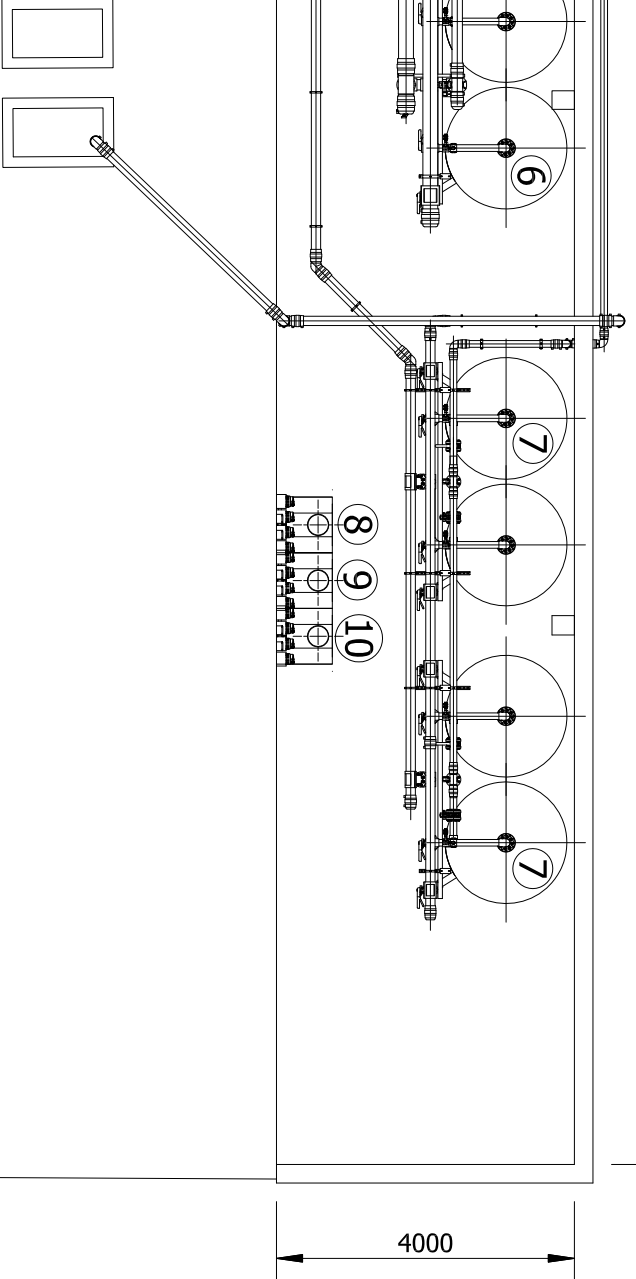

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΕΜΑΚ Α.Ε.

ΕΡΓΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΎΔΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ **ΤΕΜΑΚ Α.Ε.** ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΓΥΡΩΣΗ, Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΑΤΟΛΙΟΥ 254, Τ.Κ. 136 77 ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΑ), ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 210 2581583 Φαξ. 210 2533989. www.temak.gr . e-mail: info@temak.gr

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΤΥΣΤΩΝ

Design
production

Check
E.M.

Approve
Z.K.

Ημ/νία
Ανθθ.

10/3/2014

0

Αρ. ΣΧΕΔΙΟΥ

BV-14-0116-000/PS

Φύλλο
Κλίμακα

1 / 1

1:100